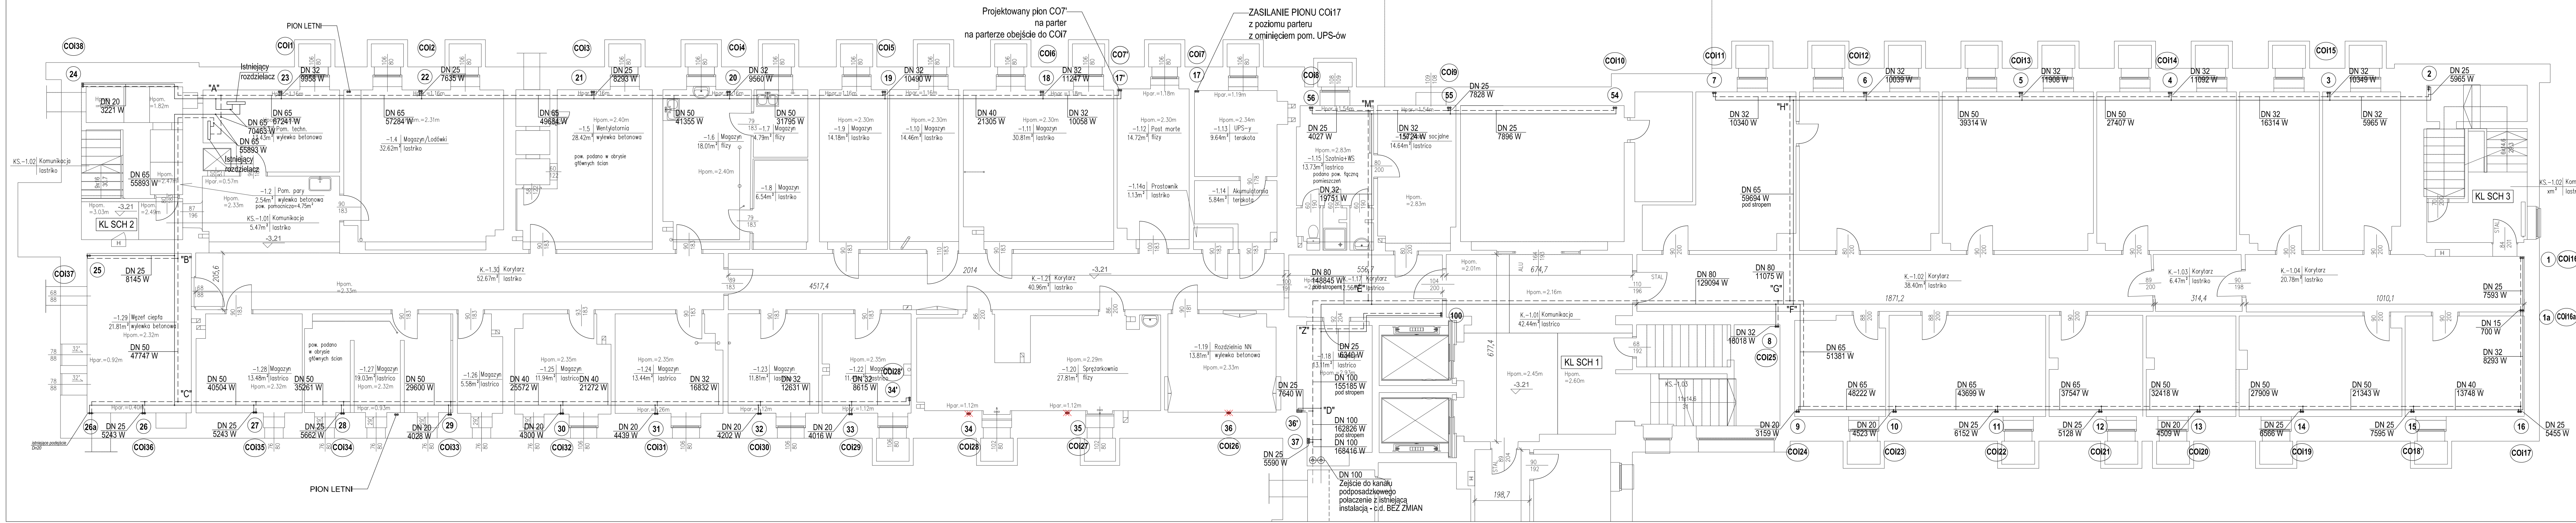
Projektowany pion COi7
na parter
na parterze obejście do COi7
ZASILANIE PIONU COi17
z poziomu parteru
z ominięciem pom. UPS-ów
PION LETNI
Istniejący rozdzielacz
KL SCH 1
KL SCH 2
KL SCH 3
DN 100
Zejście do kanału
podposadzkowego
połaczenie z istniejącą
instalacją - c.d. BEZ ZMIAN
DN 100
155185 W
pod stropem
DN 100
162826 W
pod stropem
DN 100
168416 W
K.-1.33 Korytarz
K.-1.02 Korytarz
K.-1.01 Komunikacja
KS.-1.02 Komunikacja
lastriko
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"G"
"H"
"M"
"Z"

LEGENDA:

- instalacja centralnego ogrzewania - projektowana
- instalacja centralnego ogrzewania - POZA ZAKRESEM
- COI COi32 istniejący pion instalacji c.o. - NR wg PB i PW z 2016r.
- 1 Istniejący pion instalacji c.o. - NR wg dokumentacji z 1995r.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
lambda 0,035W/(m·K) na poszczególnych przewodach o średnicy wewnętrznej:

Instalacje prowadzone wewnątrz budynku:

do 22 mm	- Izol. 20 mm
22 - 35 mm	- Izol. 30 mm
35 - 100 mm	- Izol. równa średnicy wewnętrznej rury
ponad 100 mm	- Izol. 100 mm

UWAGA:

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy źródła ciepła.

W zakresie niniejszego opracowania wymiana rozprowadzenia głównych rurociągów grzewczych pod stropem piwnic wraz z wymianą istniejących pionów C.O. w zakresie opracowania.

Na rysunku pokazano lokalizację istniejących pionów C.O. - zweryfikować na miejscu.

Projektowane rurociągi c.o.: główne rozprowadzenie pod stropem piwnic, piony oraz obejścia do pionów na parterze izolować termicznie zgodnie z odowiązującymi WT.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PROEKO
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY MUSZĄ BYĆ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA
OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCHWYKONAĆ WYKONAĆ W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI
WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, W ANALOGII DO MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNYCH, WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY, WYKONAWCA ZGŁOSI PROJEKTANTOWI CELEM NANIESIENIA ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

ProEko
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "ProEko" mgr inż. Jacek Pietruszka
adres: ul. Batalionów Chłopskich 19, 33-300 Nowy Sącz,
tel/fax: (0-prefix-18) 4421036, 0503103248, e-mail: biuroproeko@biuroproeko.com.pl
NIP: 734-118-89-36, REGON: 492941572

OBIEKT:	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW: ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ANESTEZJOLOGII, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKÓW, WEWNĘTRZNEGO ORAZ ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO	STADIUM projekt ANEKS
ADRES INWESTYCJI:	UL. KOPERNIKA 13; 32-100 PROSZOWICE	SKALA 1:50
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH	NR RYS. IS.1.1
TEMAT PROJEKTU:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	DATA 05.2019
TEMAT RYSUNKU:	GŁÓWNE ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.O. POD STROPEM PIWNIC	

PROJEKTOWAŁ:	**SPRAWDZAJĄCY:**	**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**
mgr inż. Jacek Pietruszka MAP/0263/PWOS/04	mgr inż. Jadwiga Lazar MAP/0492/PWOS/12	mgr inż. Krzysztof Pietruszka mgr inż. Sebastian Woliński