ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

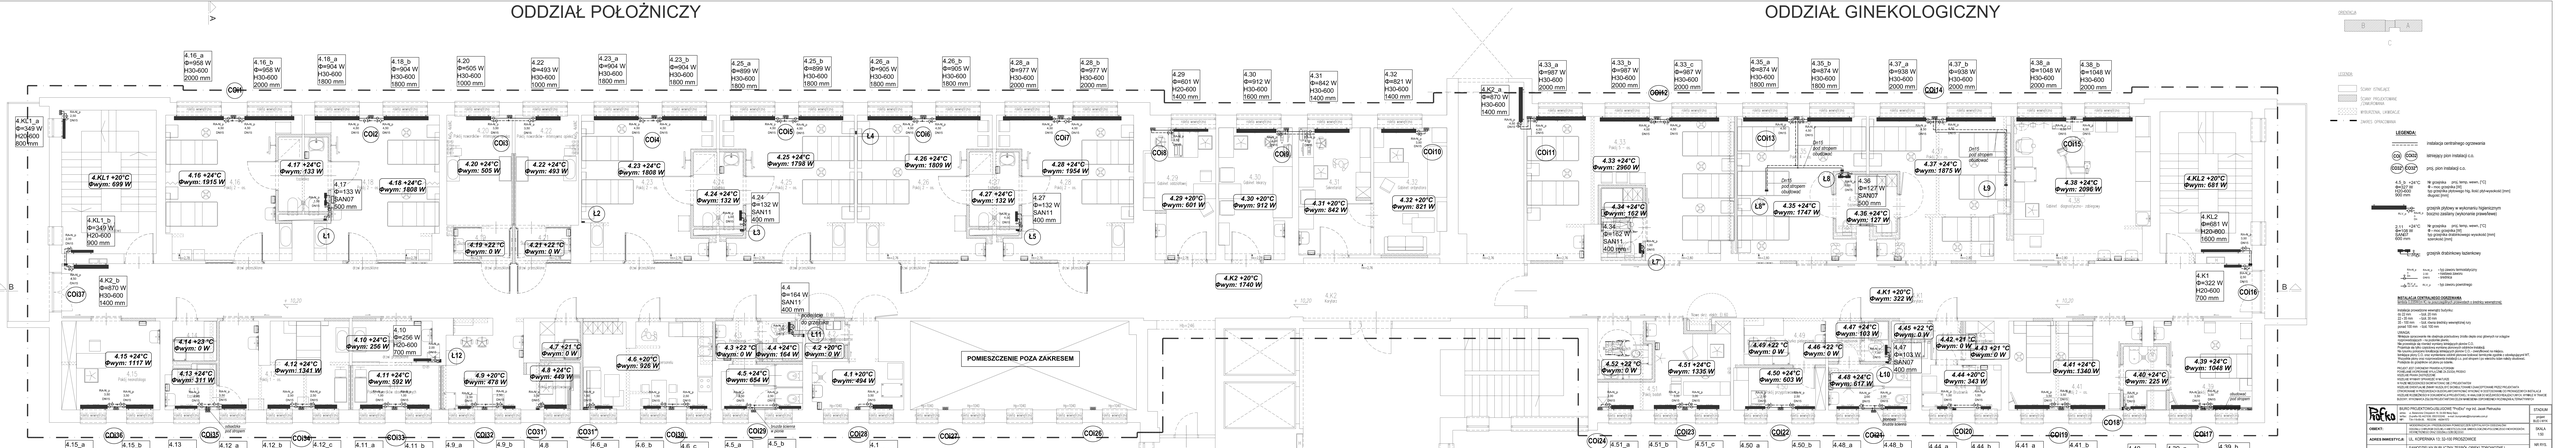
POMIESZCZENIE POZA ZAKRESEM
LEGENDA
STAN ISTNIEJĄCY
STAN PROJECTOWANY
INSTALACJA, UMOCOWANIE
ZAKRES OPRACOWANIA
LEGENDA:
instalacja centralnego ogrzewania
CO CO/G1 CO/G2 CO/G3 CO/G4 CO/G5 CO/G6 CO/G7 CO/G8 CO/G9 CO/G10 CO/G11 CO/G12 CO/G13 CO/G14 CO/G15 CO/G16 CO/G17 CO/G18 CO/G19 CO/G20 CO/G21 CO/G22 CO/G23 CO/G24 CO/G25 CO/G26 CO/G27 CO/G28 CO/G29 CO/G30 CO/G31 CO/G32 CO/G33 CO/G34 CO/G35 CO/G36 CO/G37
rury pion instalacji c.o.
proj. pion instalacji c.o.
4,5_b +24°C Φ=958 W H30-600 800 mm
4,5_b +24°C Φ=958 W H30-600 800 mm
4,11 +24°C Φ=138 W H30-600 800 mm
4,11 +24°C Φ=138 W H30-600 800 mm
4,40 Φ=225 W H20-600 600 mm
4,40 Φ=225 W H20-600 600 mm
4,39_a Φ=527 W H30-600 1100 mm
4,39_a Φ=527 W H30-600 1100 mm
4,39_b Φ=521 W H30-600 1100 mm
4,39_b Φ=521 W H30-600 1100 mm
w grzejnika proj. temp. wewn. [°C]
w - max grzejnika [W]
typ grzejnika (przewaga Hg. ilość zbyt-wysokość [mm] długość [mm])
grzejnik płytowy w wykonaniu higienicznym
(bez bocznych osłaniających przewodów)
w grzejnika proj. temp. wewn. [°C]
w - max grzejnika [W]
typ grzejnika (przewaga wysokość [mm] szerokość [mm])
grzejnik drabinkowy łazienkowy
- typ zaworu termostatycznego
- nastawa zaworu
- zawór odcinający
- typ zaworu upustowego
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WYKONAĆ PRZED MONTAŻEM ELEMENTÓW OGRZEWANIA
Instalacja ogrzewania wewnętrznej budynku:
Parametry czynnika grzewczego:
90 / 70 °C - max 90 °C
90 / 70 °C - max 90 °C (dla instalacji wewnętrznej c.o.)
przed 150 mm - max 150 mm
UWAGI:
Instalację wykonywać na stałych podporach (mało dużo) oraz przyczyń w ciągów komunikacyjnych - na podłodze zakaz.
Na przejściach dla rurowej wymiary limitujących pionów C.O.
Rurociągi w ciągach komunikacyjnych prowadzić na wysokości min. 2,0 m.
Na trasach pionów zastosować kompensatory pionowe (U-), ewentualnie na poziomie.
Przy montażu rurociągów zastosować kompensacja naturalną (ramy, kolanka, U-ki, kompensatory).
Przejścia przez ściany wykonywać kształtki (U-ki) - pod ciągami rzyn zakrytych takich dodatkowo zastosować kompensatory pionowe (U-ki).
PRZED SZYT ZAMOWIENIEM ELEMENTÓW
PRZEBUDOWY PODŁOŻA PRZEDMIOTU ZLECIĆ PRZEDSTAWICIELOM
PRZEDSTAWICIELOM ZAMOWIENIA
PRZEDSTAWICIELOM ZAMOWIENIA
PRZEDSTAWICIELOM ZAMOWIENIA